

Induktioitaso Metos Hold-line HO/IN 2400-GN

Kolme tasoon upotettavaa Induktiolämpölevyä. Lämpöalue 3 x GN 1/1- 520 x 320 mm

- teho 3 x 800 W
- portaaton lämpötilan säätö, 50°C-100°C
- 3- lämpötilan levykohtaista tunnistinta varmistaa tarkan asetuslämpötilan, tarkkuus 1°C
- digitaalinen asetuslämpötilan näyttö luettavissa suoraan induktiolevyjen pinnalta
- induktiolevyjen päällä keraaminen helposti puhdistettavat lasitasot
- toimitukseen sisältyy generaattori, 3 kpl induktiolämpölevyä, 2 kpl tehonsäätimiä ja liitoskaapelit
- tehonsäätimistä toisella säädetään yhden ja toisella kahden lämpötason lämpötilaa Nopea, tehokas ja turvallinen.
- induktiolämpölevyt ei tuota juurikaan kuumentavaa hukkalämpöä.
- nopea, välitön reagointi tehonsäätöön
- induktiolevyt itsessään ei juuri kuumene ja on viileämpi kuin astia
- helposti puhdistettava, lika ei pala kiinni viileisiin pintoihin
- pieni energiankulutus Huom ! lämpötason toimintaperiaatteesta johtuen käytettävien astioiden pohjien tulee olla magneettista materiaalia parhaiten toimivat astiat, joissa on sandwich- tai compund-pohja myös useimmat valurautaiset astiat toimivat alumiinipohjaisia astioita tulee välttää




Induktiotaso Metos Hold-line HO/IN 2400-GN


Tuotteen kapasiteetti	Levyt 3x320x520x75 mm
Tuotteen leveys mm	320 X 3
Tuotteen syvyys mm	520
Tuotteen korkeus mm	75
Pakkauksen tilavuus	0,01
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,01 m3
Pakkauksen leveys	0
Pakkauksen syvyys	0
Pakkauksen korkeus	0
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	0x0x0 cm
Nettopaino	29,3
Nettopaino	29,3 kg
Bruttopaino	29,3
Pakkauksen paino	29,3 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,4
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1N
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Pistoke

METOS HOLD-LINE


Hold-line HO/IN 800-3200 GN

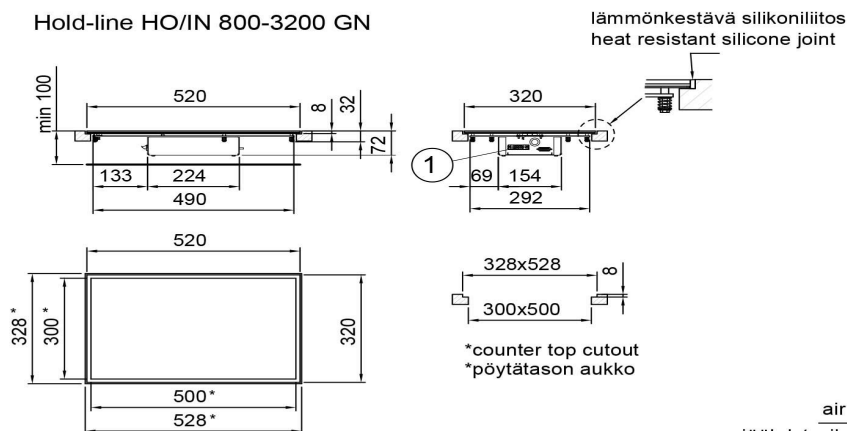


GENERATOR

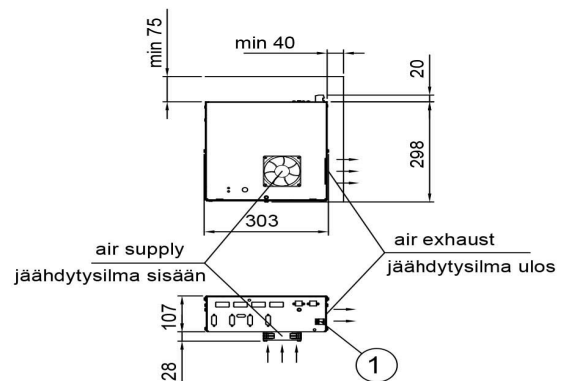

Hold-line HO/IN 450-1800

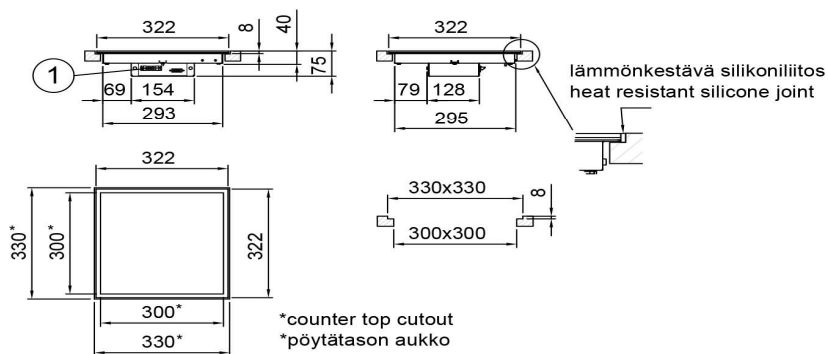

CONTROL PANEL

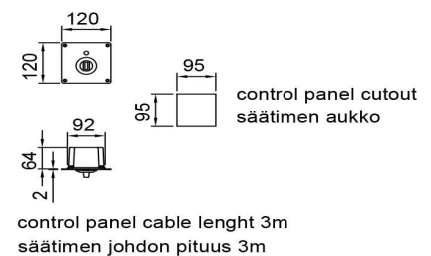

heat retention plate cable lenght 2.5m
lämpötason liitäntäkaapelin pituus 2.5m

Generaattori tulee asentaa lukittavaan kaappiin. Induktionlaitteen alapuolella, puhaltimen kohdalla on ehdottomasti oltava vapaata tilaa ilmanotolle. Optimaalista ilmanottoa ei saa heikentää asennuksella. Tarvittaessa esteetön ilmansaanti on varmistettava varustamalla laite kiinteällä ilmanavalla. Huomaa erityisesti, että ilmanotto- ja poistoaukkojen etäisyyden seinäin ja lattiaan on oltava vähintään 30 mm. Otto ja poistoilma eivät saa sekoittua. Ilmansaannin takaamiseksi ilmanottoputki on johdettava kalusteen alle. Ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää.

The induction-generator must be installed in lockable cabinet. The rear side of the induction unit below the fan (air intake) has to be absolutely free regarding danger of obstruction. An optimal air intake must not be reduced by the installation. If necessary, a perfect air supply has to be guaranteed by adding an air duct. Make special attention to the air inlet and air outlet openings: there has to be a distance of at least 30mm between obstructions like walls or floors. In addition to that make attention that the air of air inlet and air outlet do not mix. It is recommended to guarantee a supply of fresh air by fixing an air duct to air openings. The air exit must not to be obstructed.